



Le 05 Juin 2026

# Comité des abonnés enerlis

Nicolas Wyrebski  
*Responsable d'unité opérationnelle*

**enerlis**



# Sommaire

Historique du réseau  
Organigramme  
Puissance souscrite  
Chiffres clés  
Mixité mensuelle  
Historique des ventes  
Travaux 2025  
Prévisionnel 2026  
RSE



# Dates Clés

1967 : Création du réseau de chauffage des Ulis

1976 : Mise en œuvre d'une production de vapeur pour produire de l'électricité


1984 : Raccordement de l'installation existante UIOM vallée de Chevreuse

2013 : Création d'enerlis

2014 : Ajout d'un 3<sup>ème</sup> tube reliant la centrale avec l'UIOM afin d'importer plus d'énergie de récupération

2015 : Création d'une chaufferie biomasse

2035 : fin de la DSP

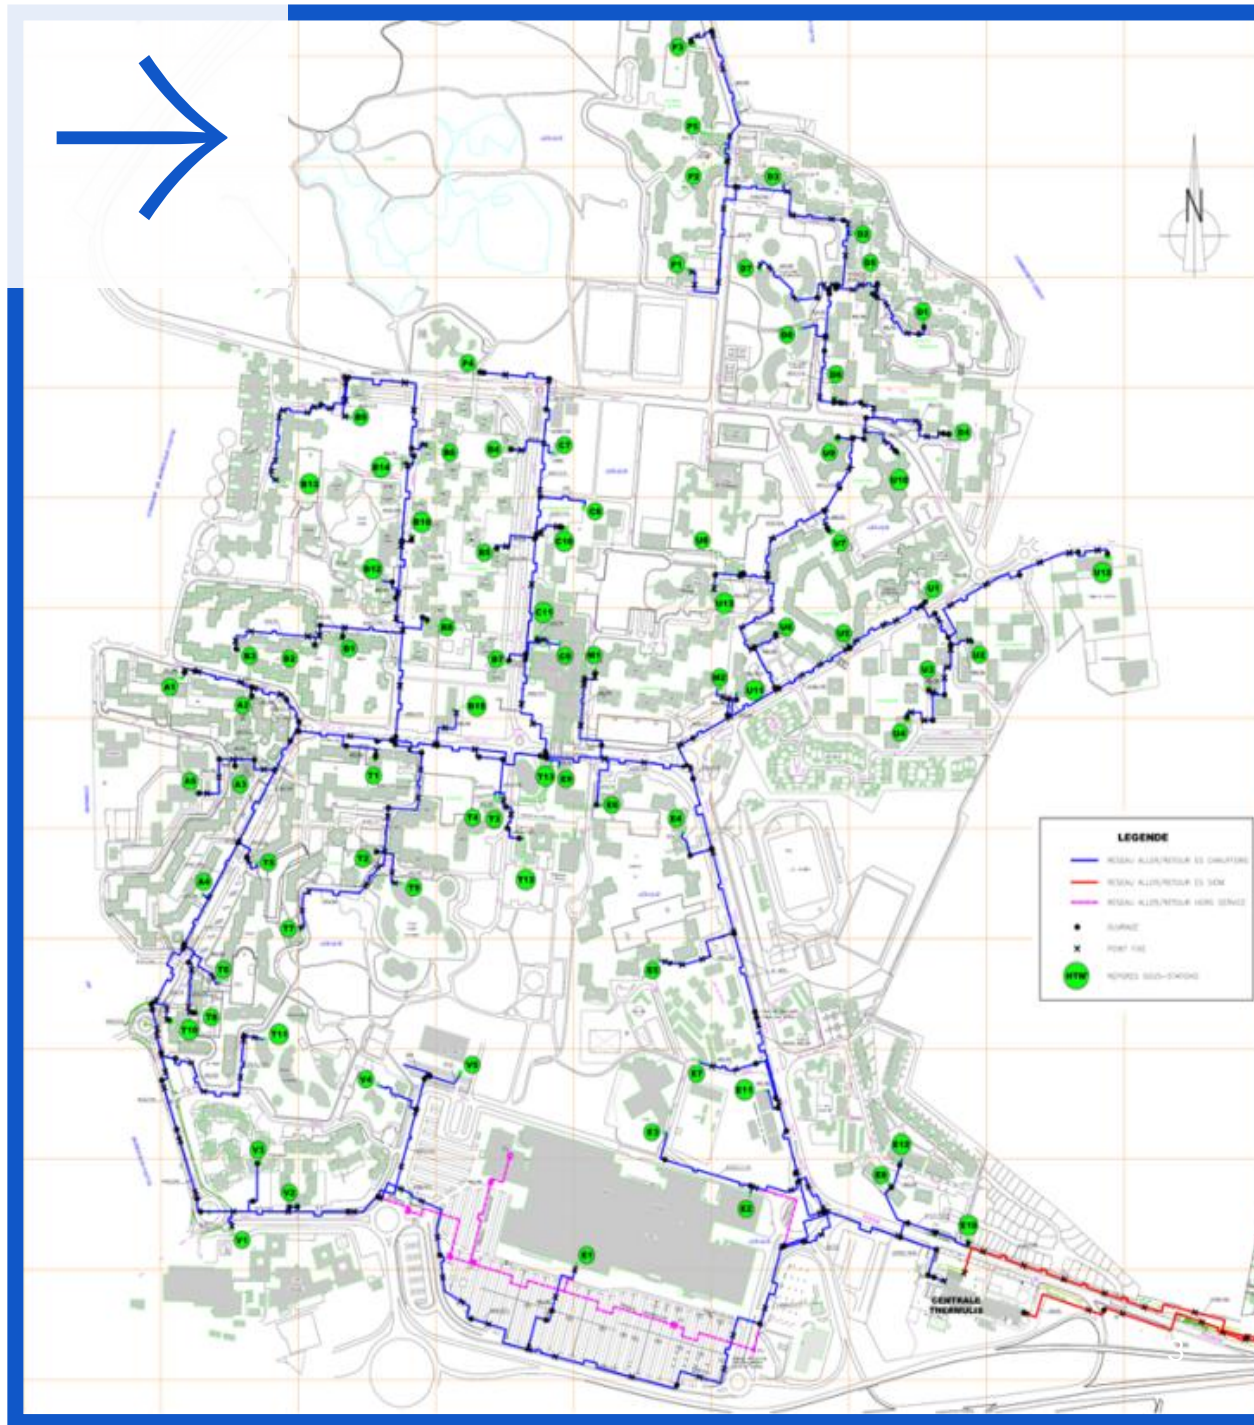


# Une équipe dédiée

21

Personnes  
mobilisées  
sur le  
périmètre

24/7

La  
disponibilité  
de nos  
équipes

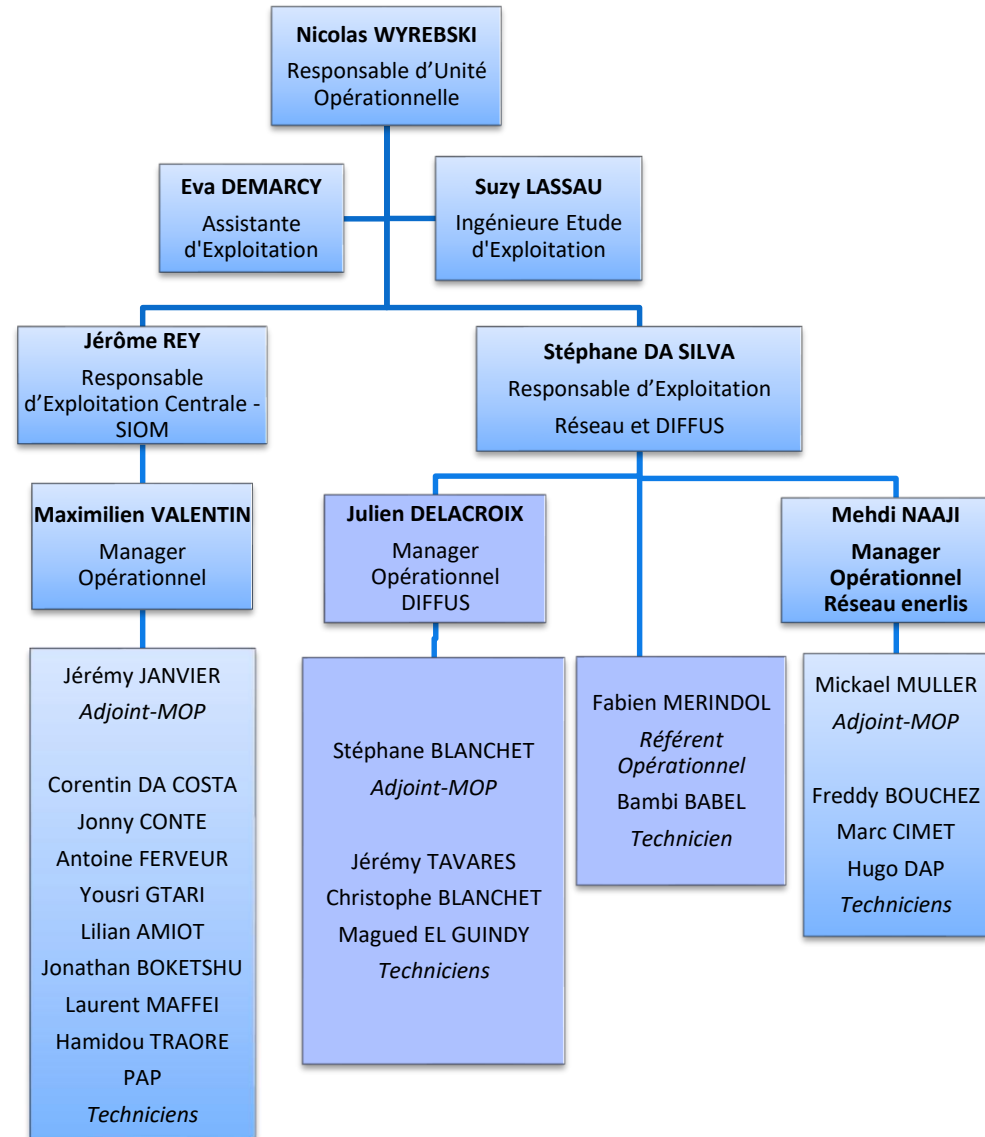

## Services SUPPORT


**Xavier DESGURSE**  
Chargée d'Affaire

**Sandrine THIONGANE**  
Correspondante  
Qualité Environnement

**Elodie FOURNIER**  
Correspondante Santé  
Sécurité



**Nathalie DACHICOURT**  
Responsable facturation

# Evolution de la Puissance Souscrite depuis 2014

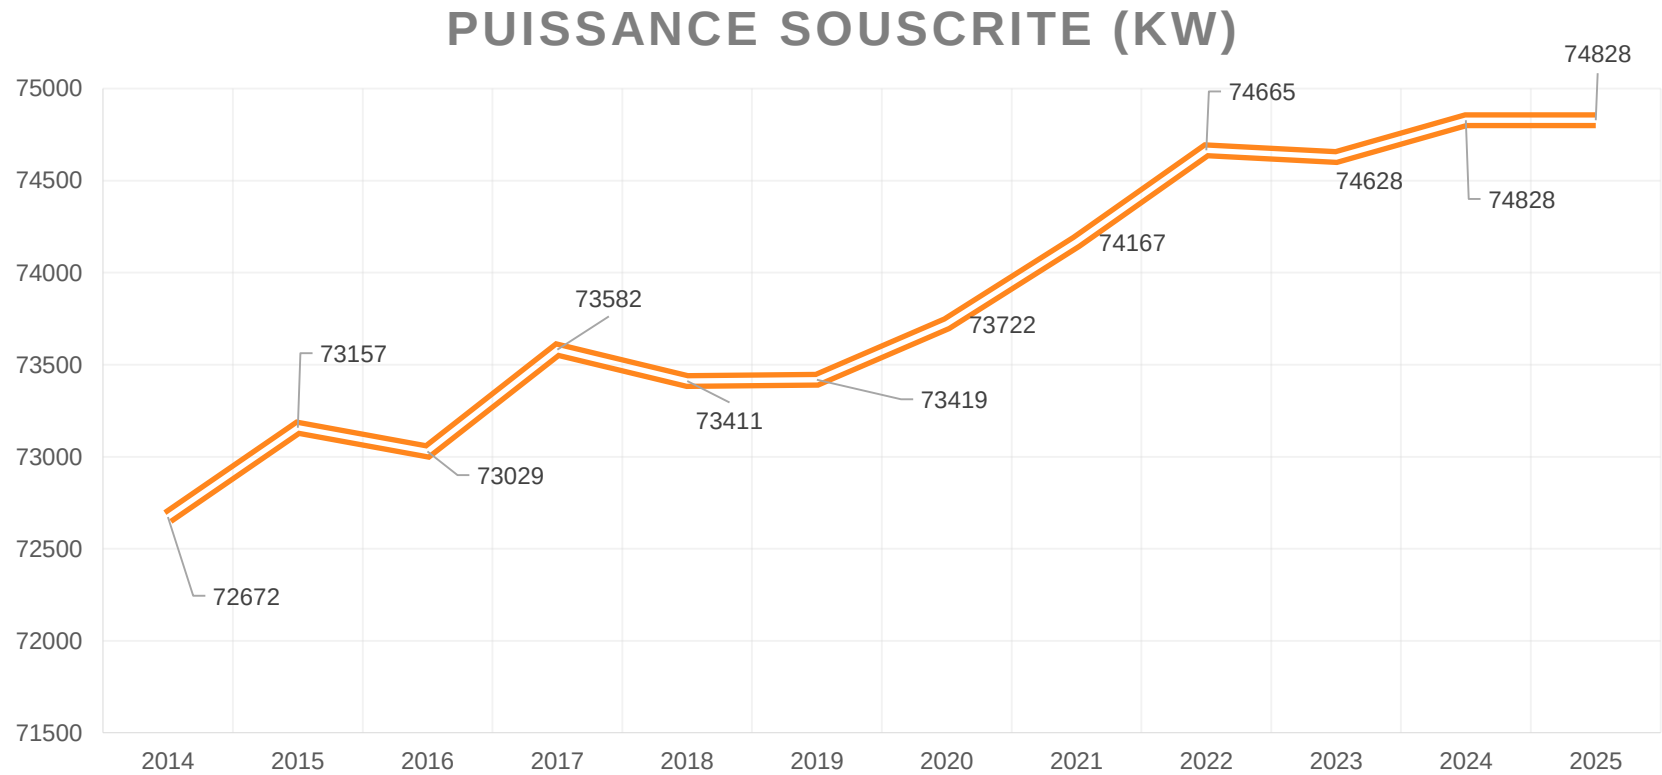


# Chiffres clés de l'année 2025

PARTS DU MIX ÉNERGÉTIQUE 2025

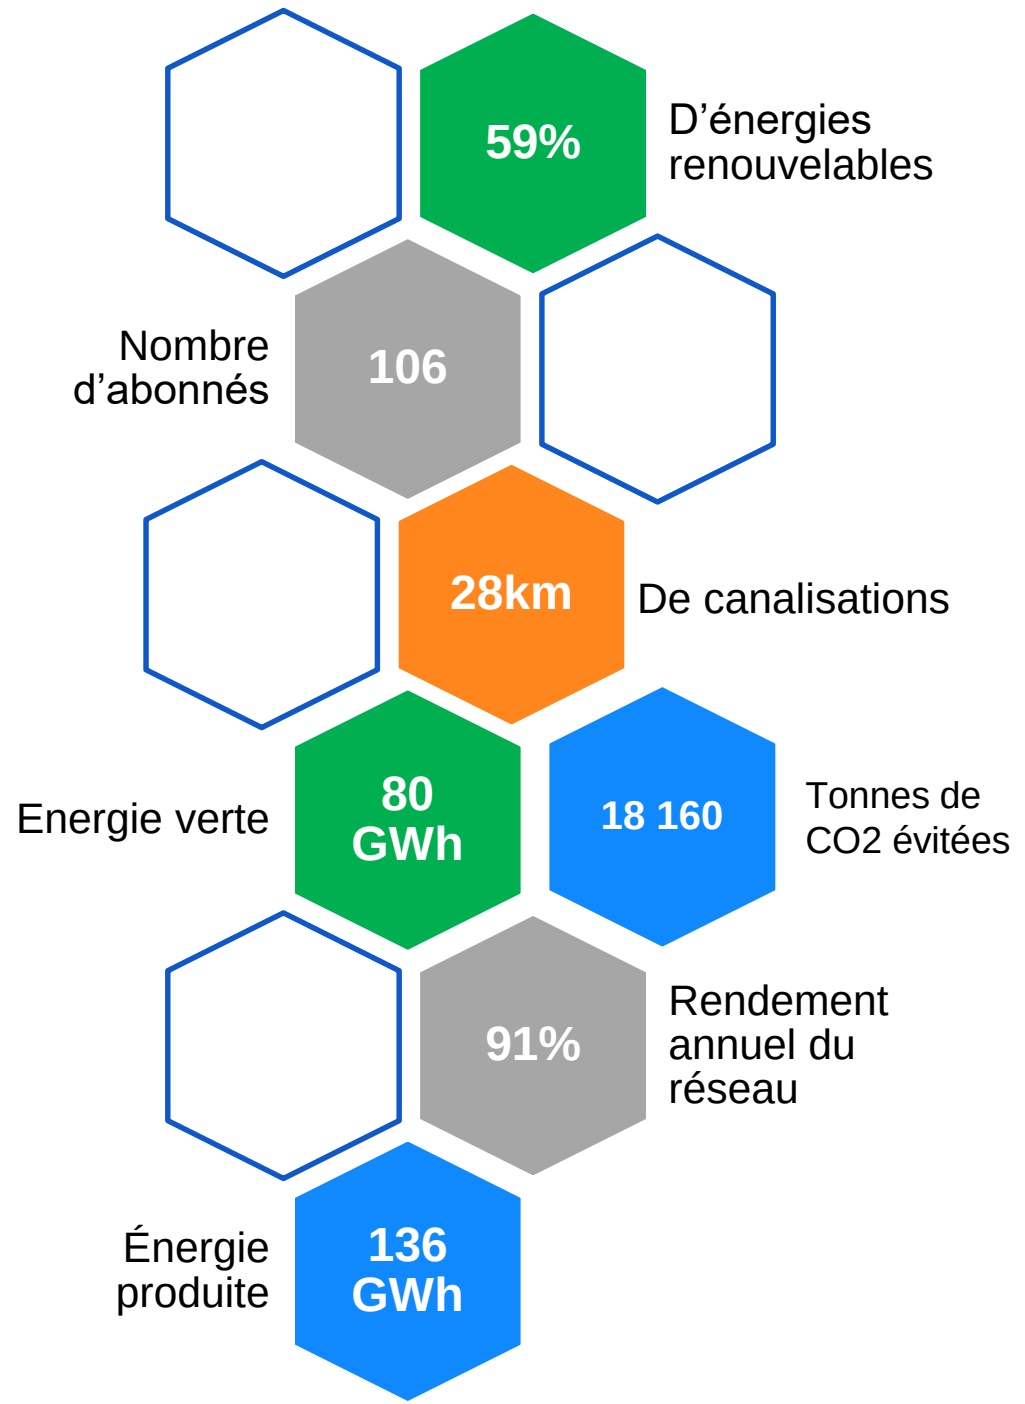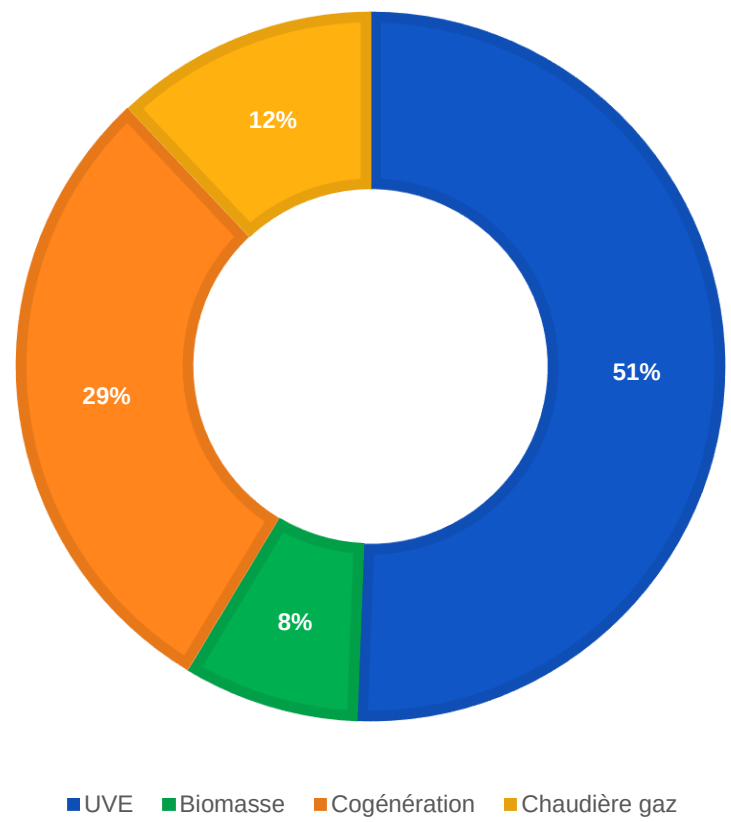

# Mixité mensuelle 2025


Mix énergétique (MWh)

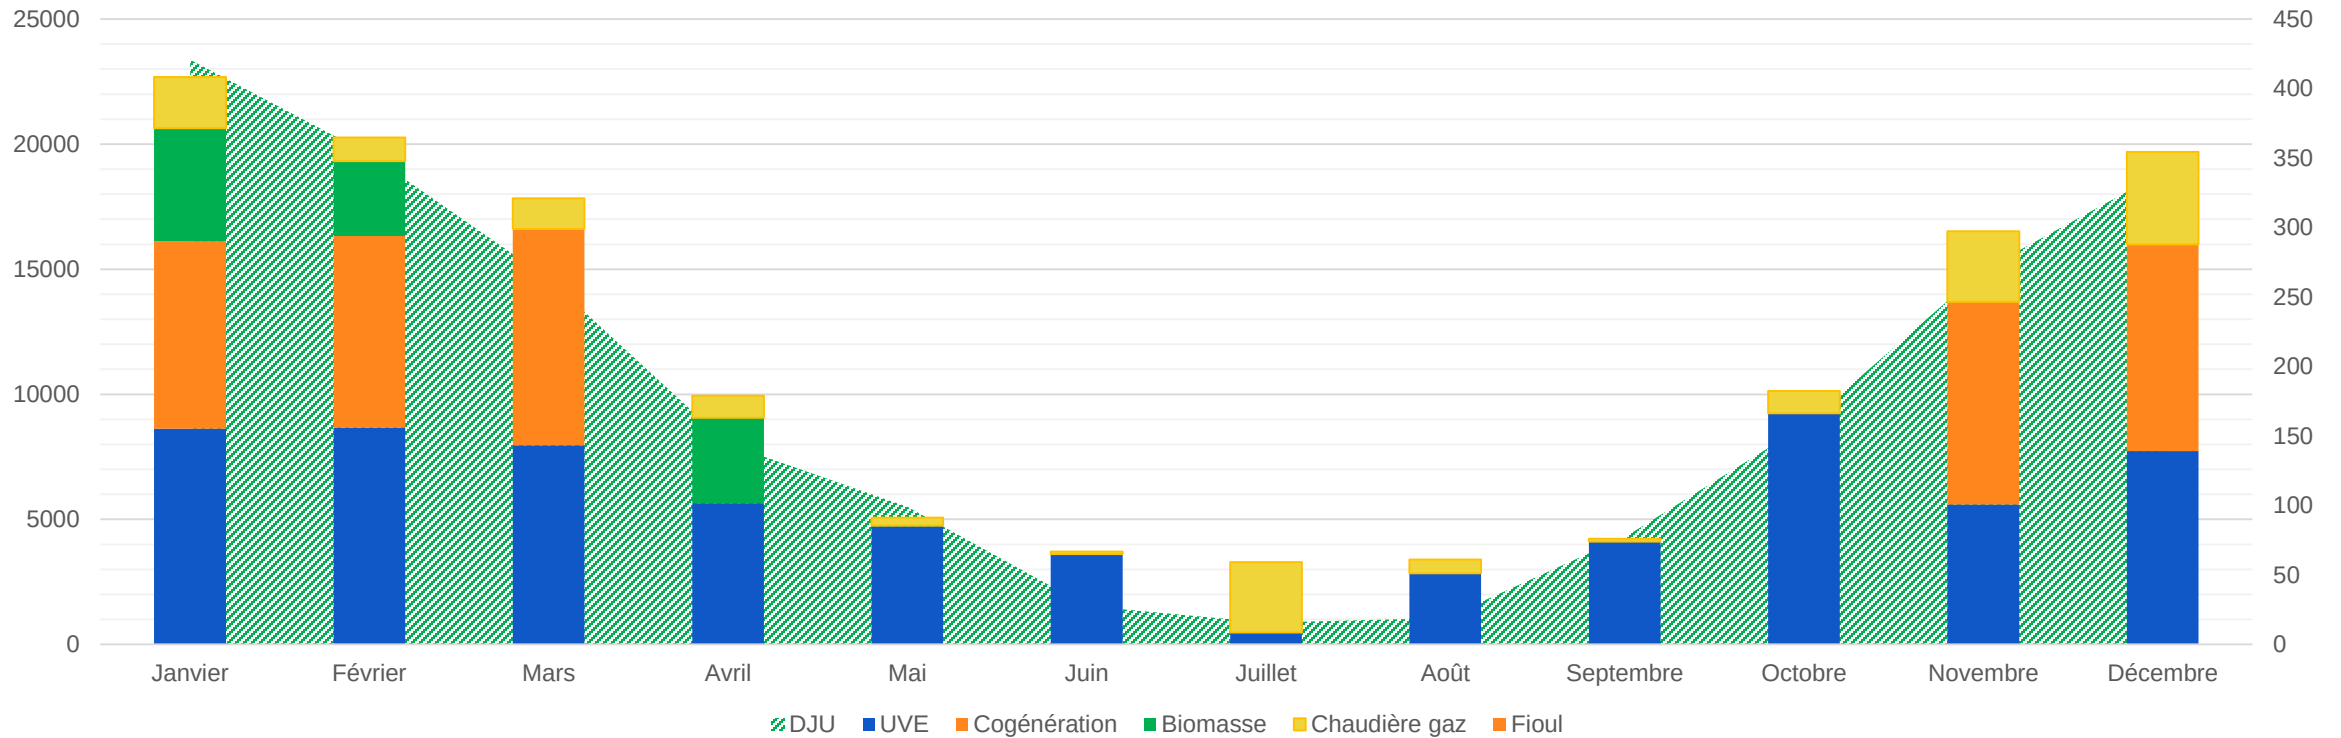


EN 2025 :

Passage de la relève à la fin du mois et non plus au 20 du mois suite aux demandes des abonnés

# Evolution des ventes 2024-2025

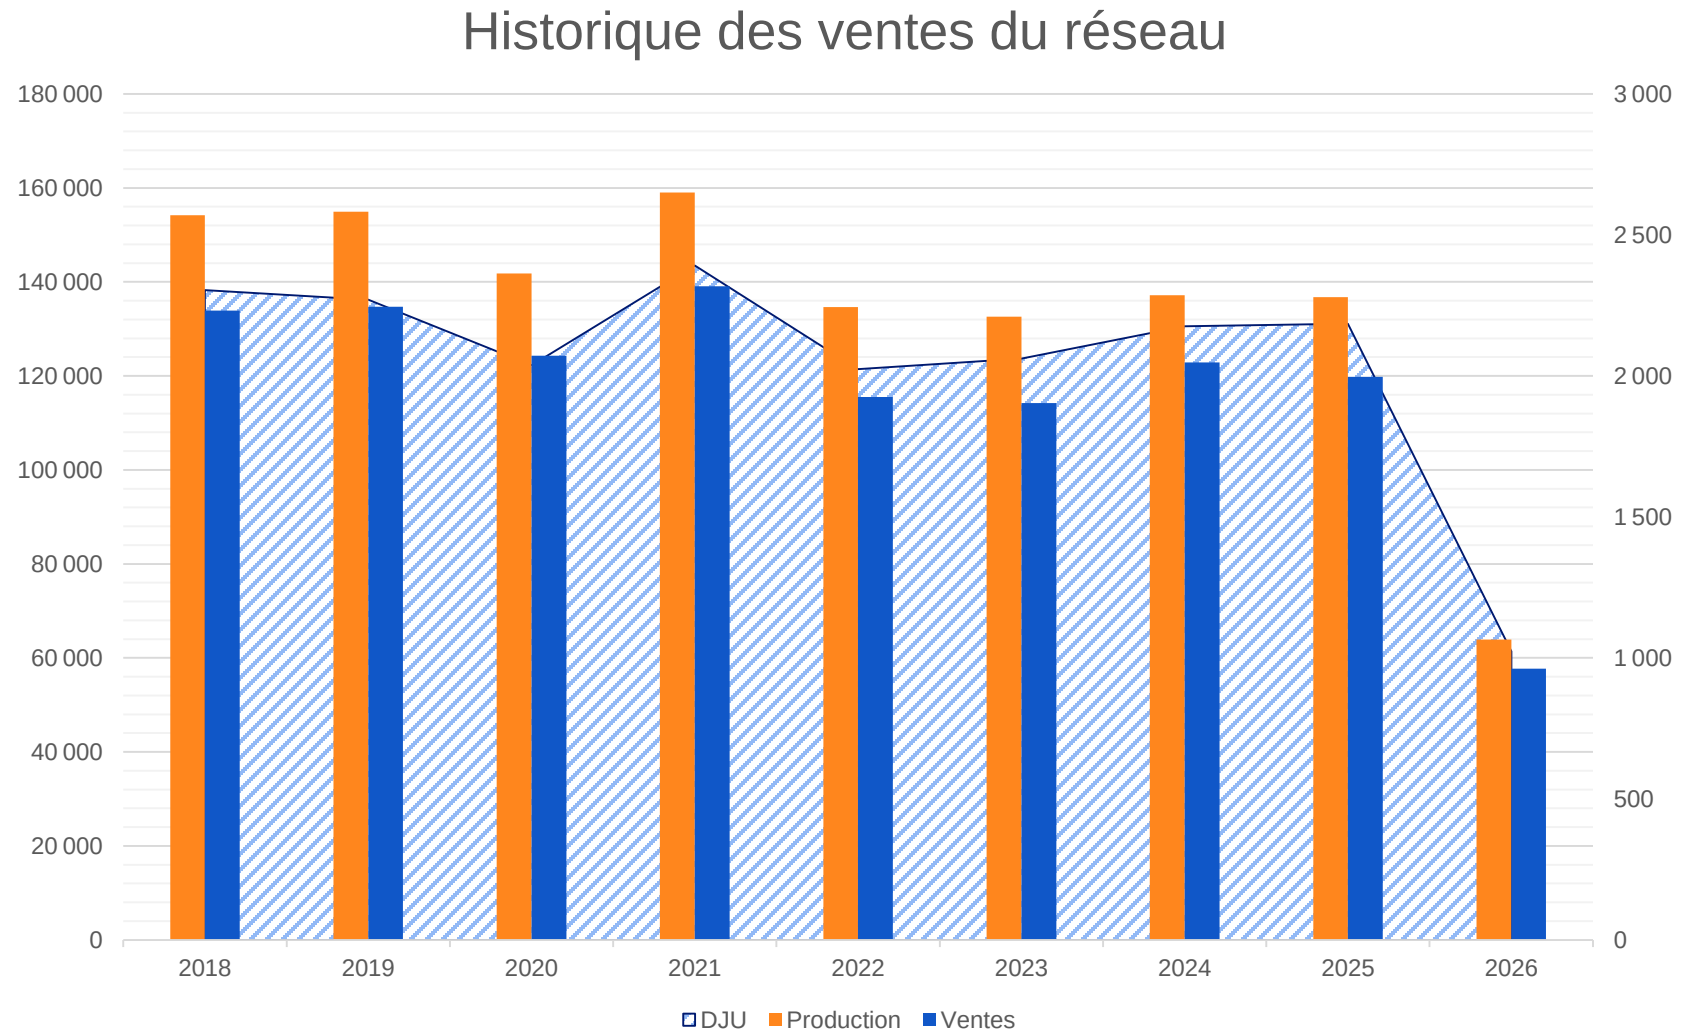

# Historique des consommations d'appoint d'eau du réseau

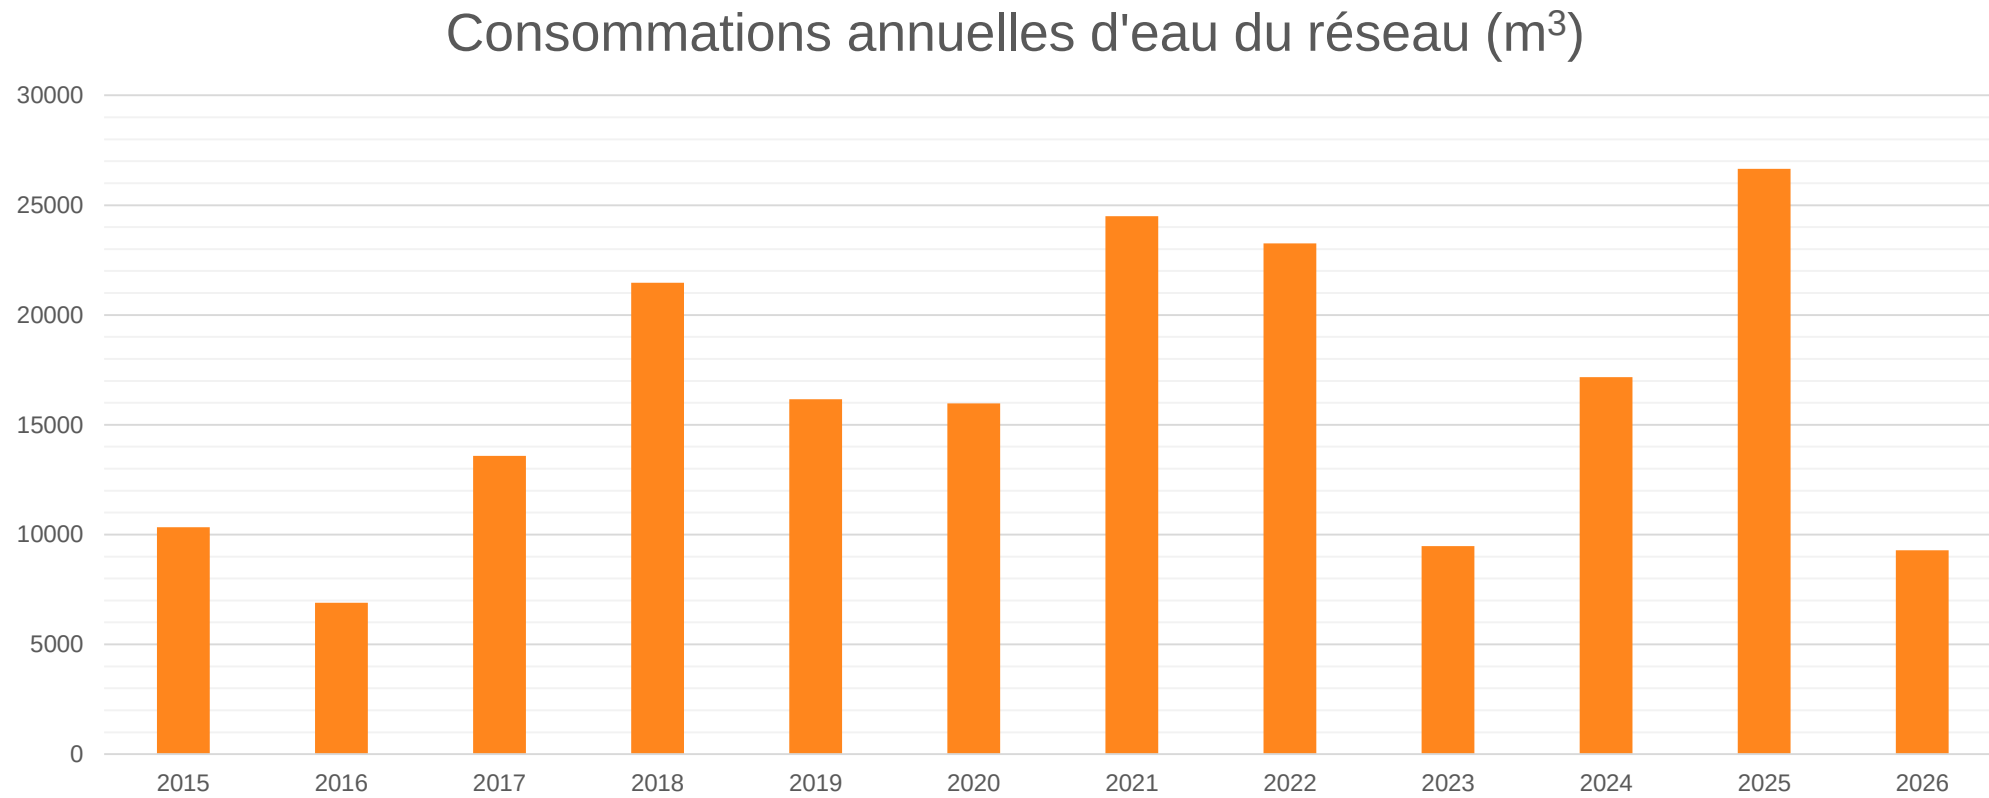

# Réparations de fuites réalisées sur enerlis en 2025

**215 m linéaires de réseaux remplacés !**

Rue de Morvan



Rue de l'Aunis

Rue Guyenne



Avenue de Champagne

Avenue des Cévennes



Rue des Chardonnerets

**14 fuites réparées sur le réseau**

# Principaux travaux réalisés en 2025



Décennale CH3  
biomasse et  
cogénération



Remplacement de  
l'ensemble :  
Pompe variateur N°2  
Et maintien de  
pression



Remplacement de la  
centrale de  
détection gaz



Remplacement des  
préparateurs ECS  
A2 B01 B15 U07 U10



Entretien des échangeurs  
primaires, nettoyage et  
désinfection de l'ensemble  
des productions ECS

# Travaux prévus en 2026

Remplacement des onduleurs chaufferie




Réfection de la lyre HT11 (68 m en DN 150)



Ajout passerelle pour sécuriser le convoyeur cendres humides



Remplacement supervision, automate autocontrôle

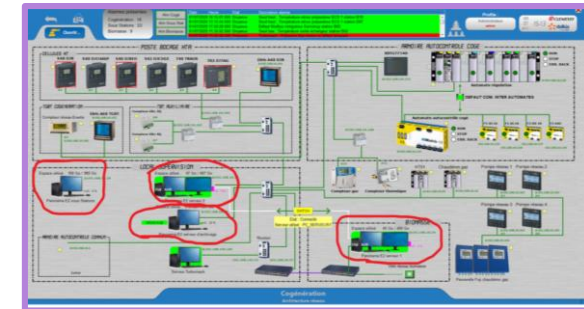


Remplacement de l'épingle de l'échangeurs P5



# Maintenance et décennale des échangeurs

Décennale des échangeurs ECS

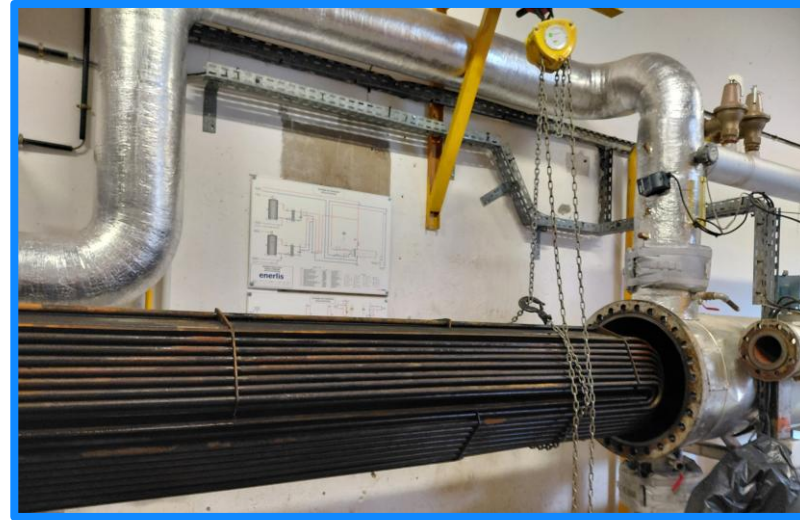

REGLEMENTATION → ESP ( eau surchauffée ou vapeur)

L'Arrêté  
Ministériel du 20  
novembre 2017

Définit les seuils

*Calcul :  $P * V$*

$< 200 \text{ bar} \cdot L$

$> 200 \text{ bar} \cdot L$

*P: (pression maximale admissible en bar)  
V: (volume de l'équipement en L)*

Dispensions de  
contrôle

Inspection  
et  
Requalification

Tous les  
4 ans

Tous les  
10 ans



# La RSE au cœur d'enerlis

- Electrification du parc automobile
- Stages et emplois locaux
  - Visites des installations
- Culture Santé Sécurité au travail

# Merci

